


# 仮復旧のお知らせ

下記漏水事故において仮復旧を行いましたのでお知らせします。

事故年月日	令和5年5月17日 午前12時頃
事故ヶ所	西尾市吉良町荻原地内
仮復旧日	令和5年5月27日
本復旧日	業者確認中

漏水位置及び仮復旧地域図

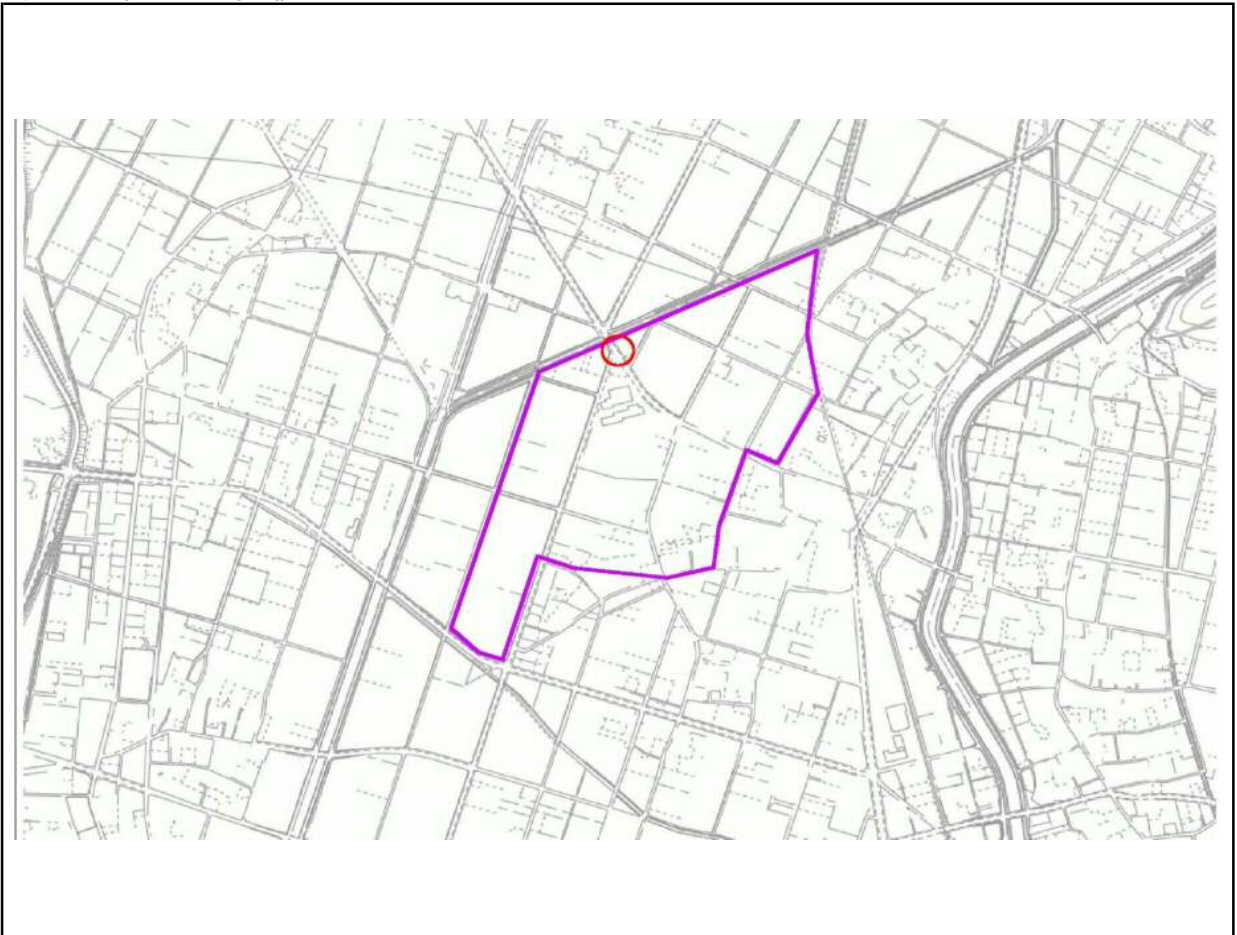

## 備考

仮復旧のため用水の減少が考えられますのでご理解ご協力のほどお願いします。  
なお本復旧につきましては決定次第HP上にて通知します。