


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

| | |
|-------|--------------|
| 事故ヶ所 | 西尾市吉良町下横須賀地内 |
| 管種・管径 | VUφ75mm |
| 漏水修理日 | 令和7年5月9日(金)～ |
| 復水日 | 修理完了後 |

漏水位置及び断水地域図

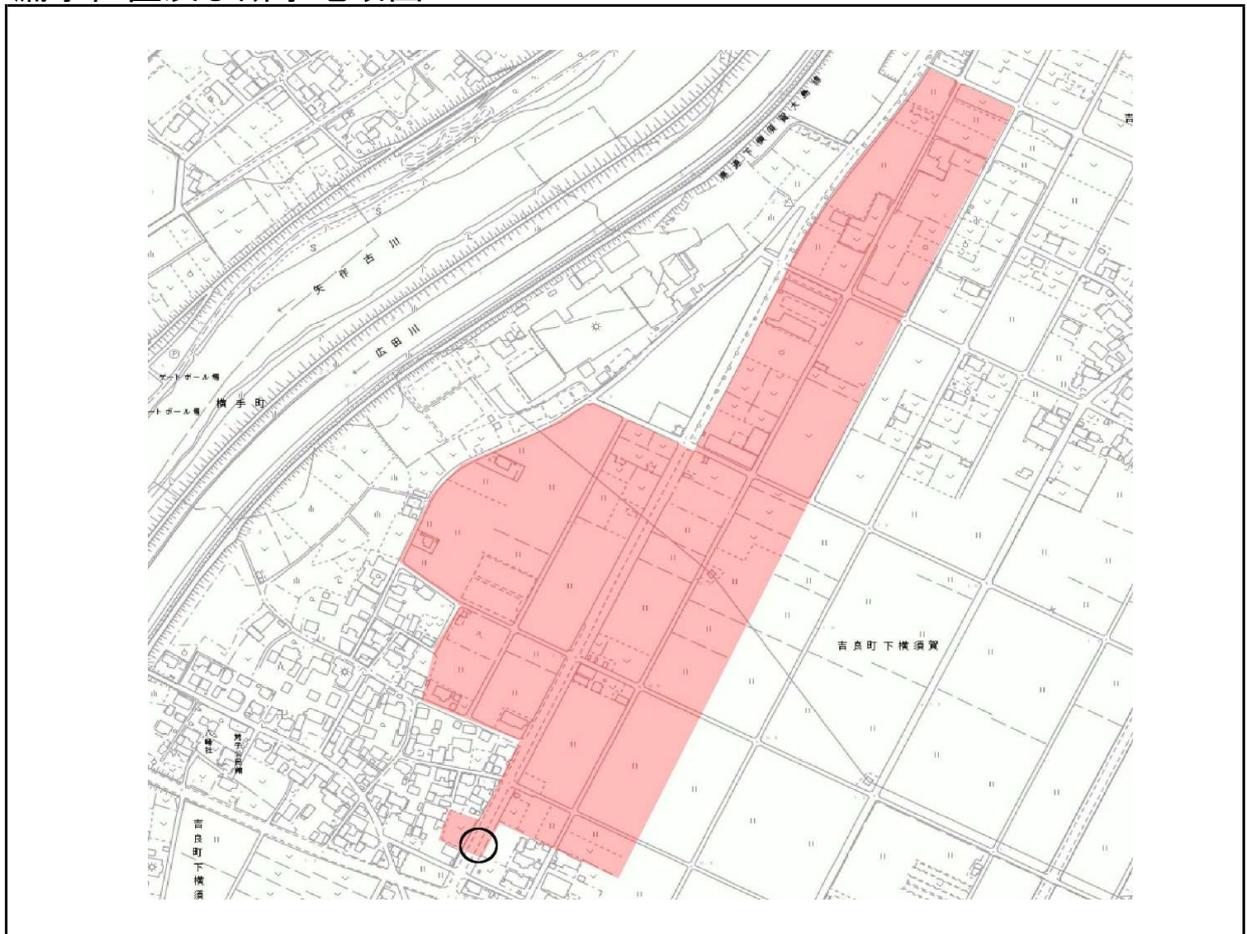

備考

工事完了次第復水します。