


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市室町地内
管種・管径	APφ125mm
漏水修理日	令和7年6月13日
復水日	修理完了後

漏水位置及び断水地域図

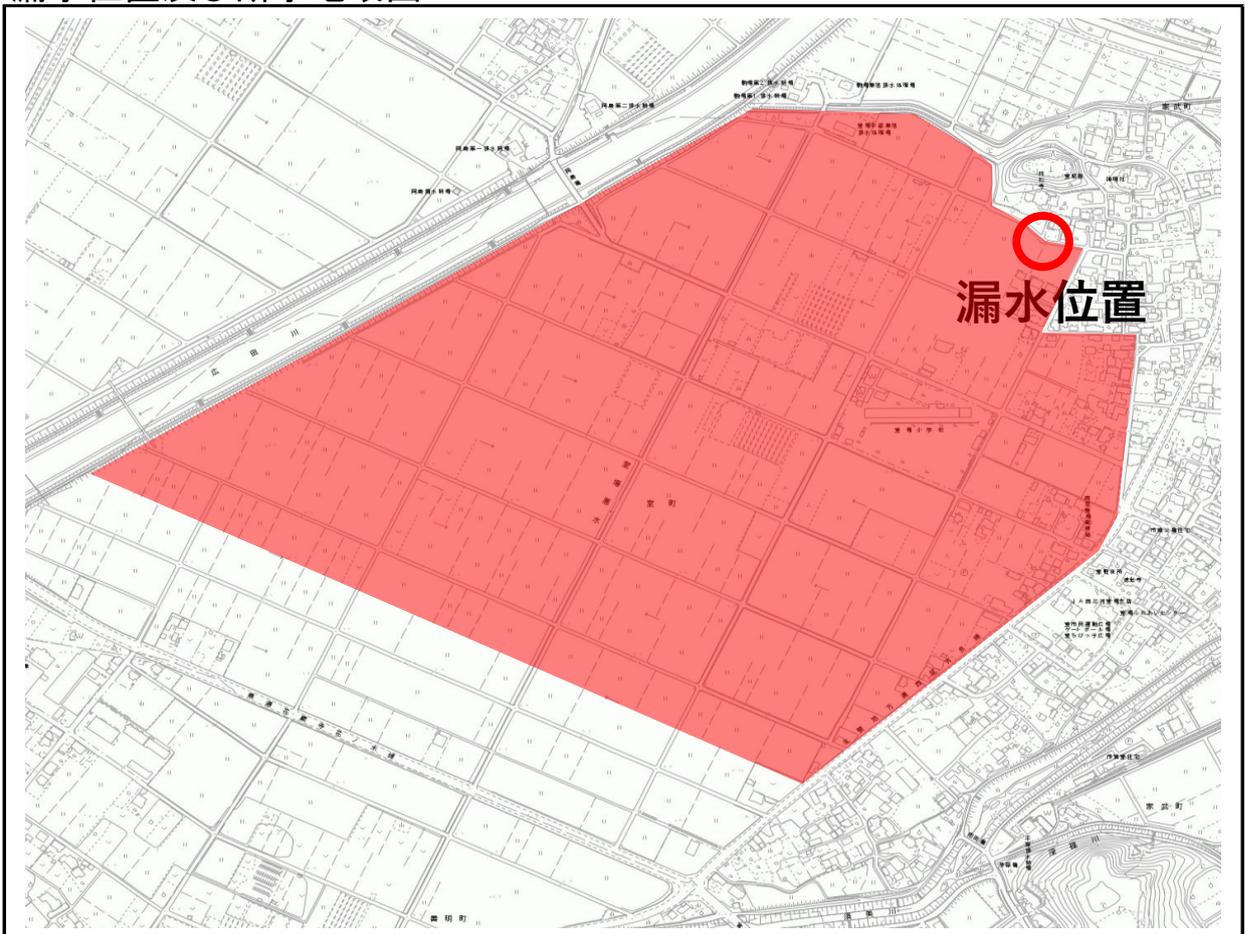

備考

工事完了次第復水します。