


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市細池町家下地内
管種・管径	VUφ300mm~250mm
漏水修理日	令和8年4月24日(金) 予定
復水日	工事完了後

漏水位置及び断水地域図

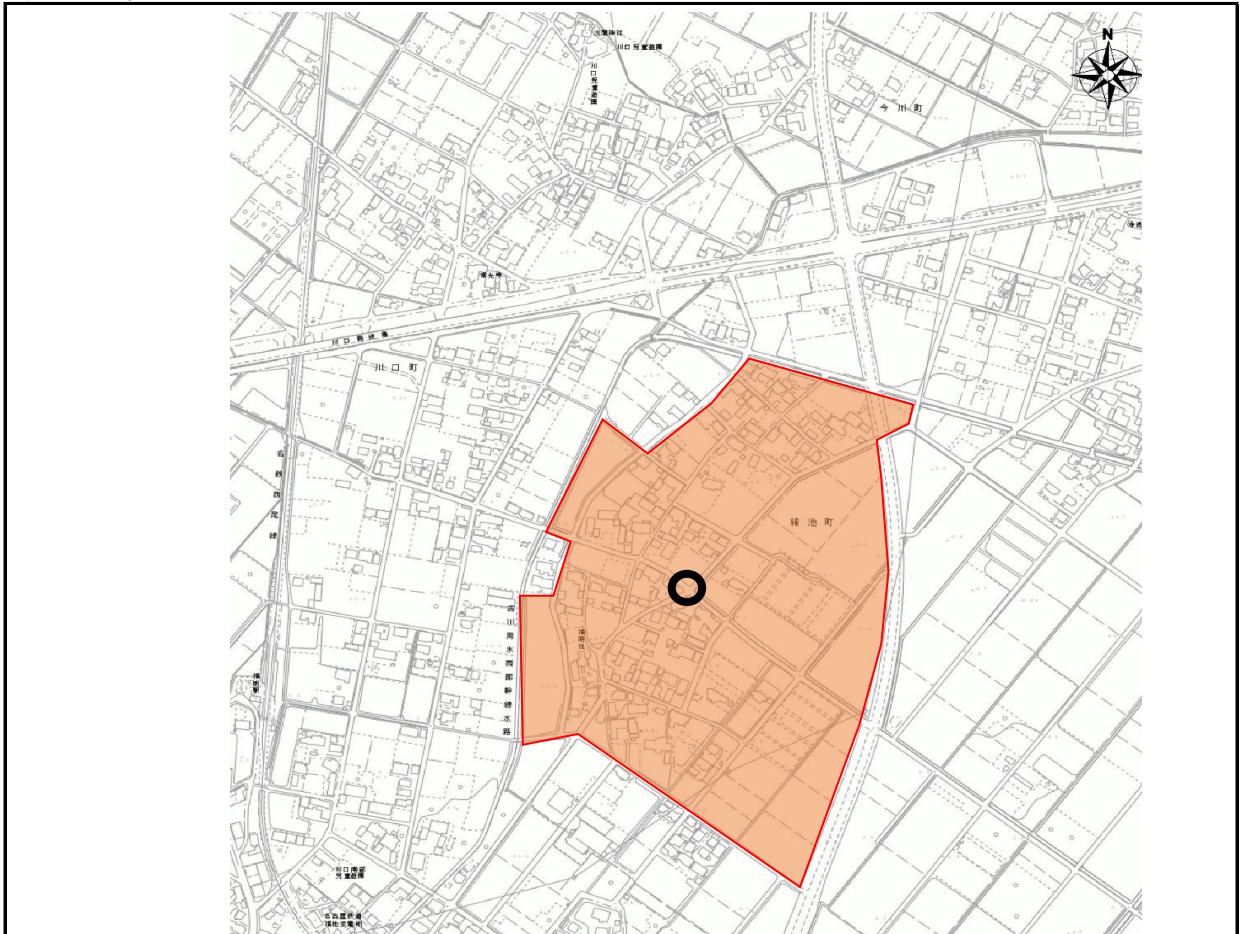

備考

工事完了次第復水します。