


# 断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市吉良町岡山地内
管種・管径	APφ200mm
漏水修理日	業者確認中
復水日	工事完了後

## 漏水位置及び断水地域図

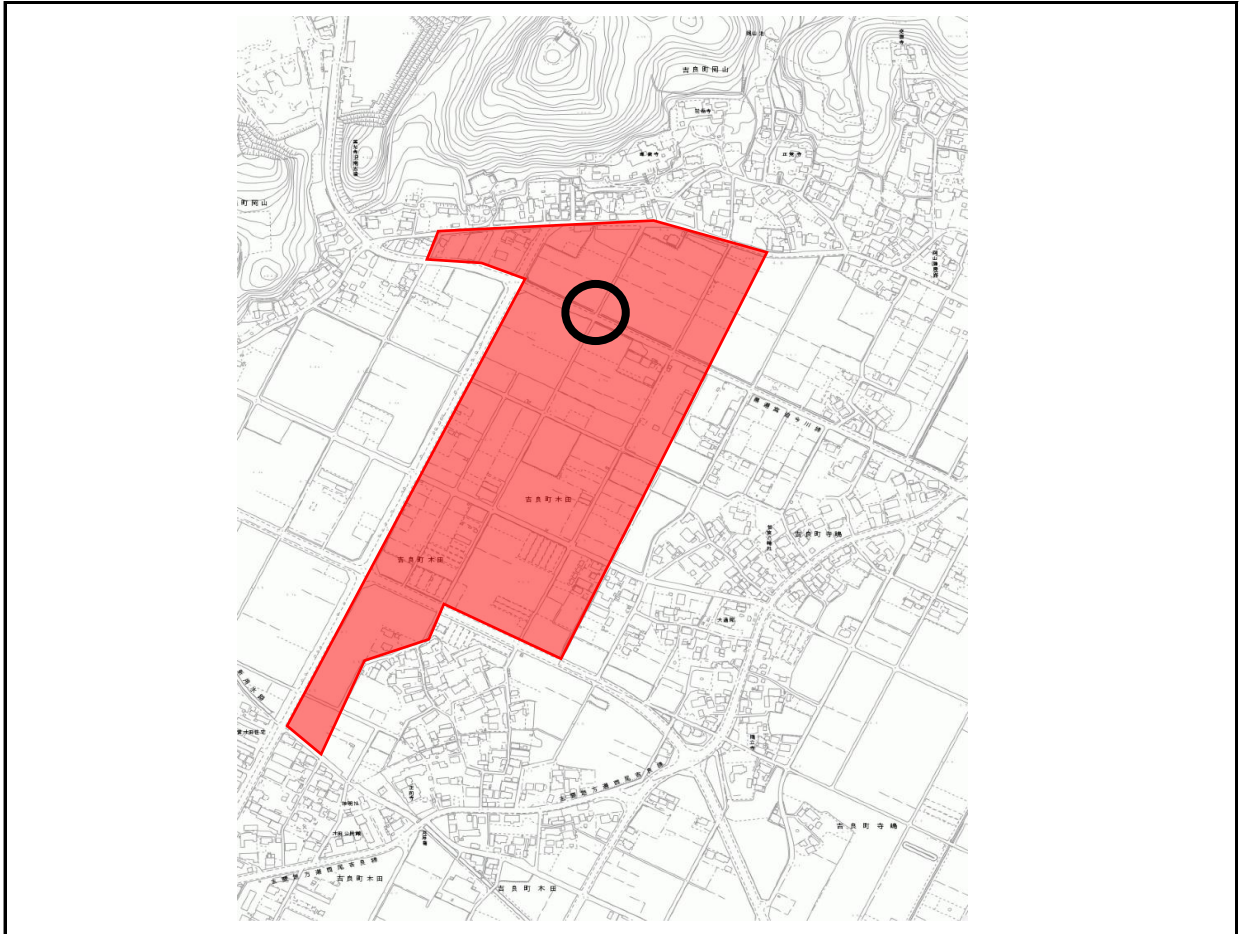

## 備考

工事完了次第復水します。