


緊急漏水による畑かん断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

| | |
|-------|-------------|
| 事故ヶ所 | 西尾市小栗町三丁目地内 |
| 管種・管径 | VPφ75mm |
| 漏水修理日 | 5月9日(土) |
| 復水日 | 工事完了後 |

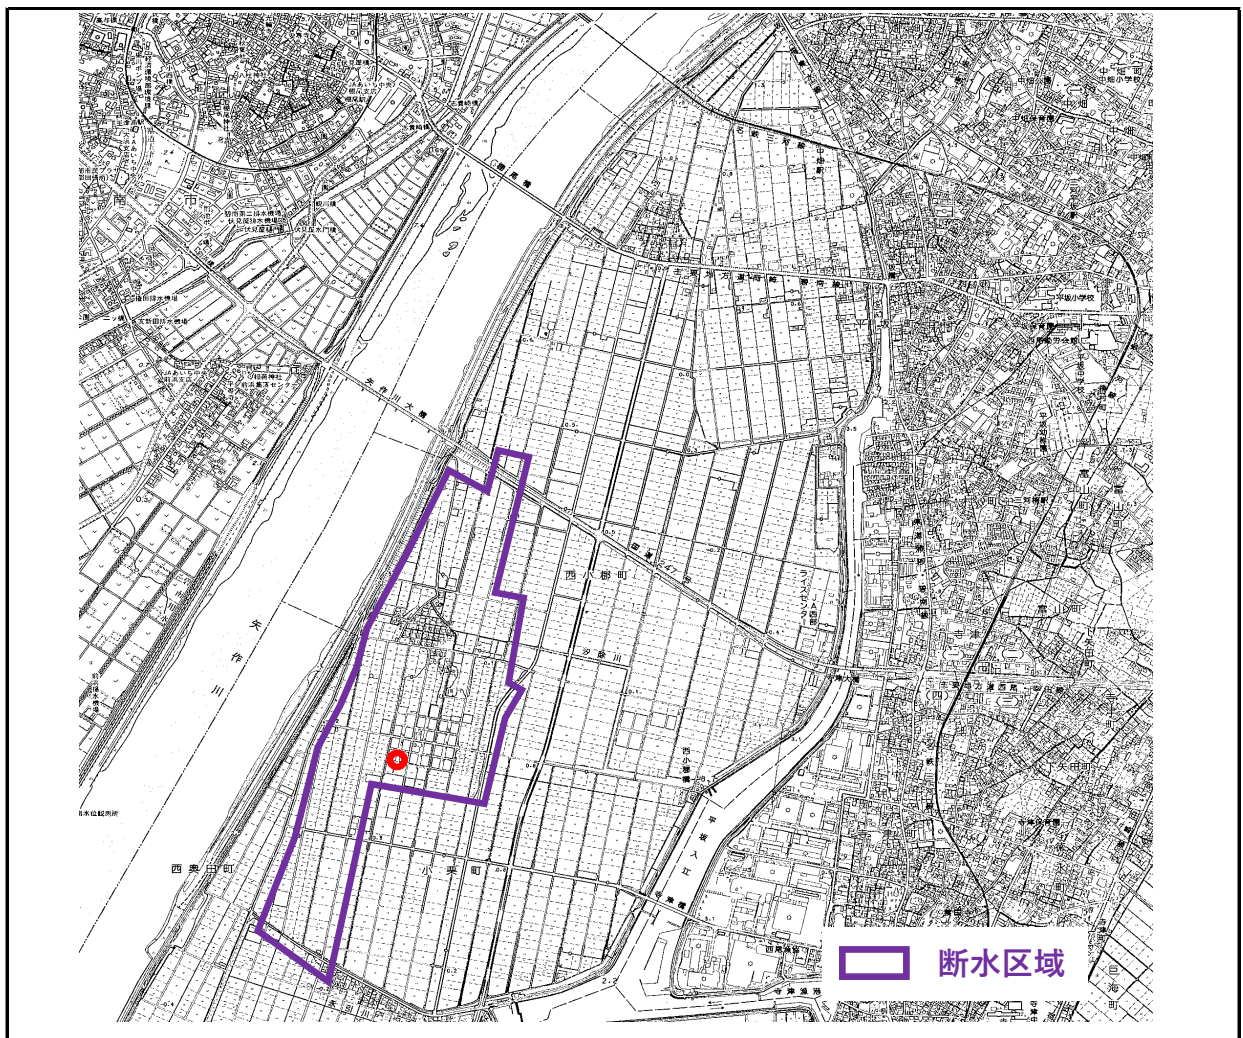

工事完了次第復水します。