


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市鎌谷町北屋敷地内
管種・管径	VUφ100mm
漏水修理日	令和8年5月11日(月)
復水日	工事完了後

漏水位置及び断水地域図

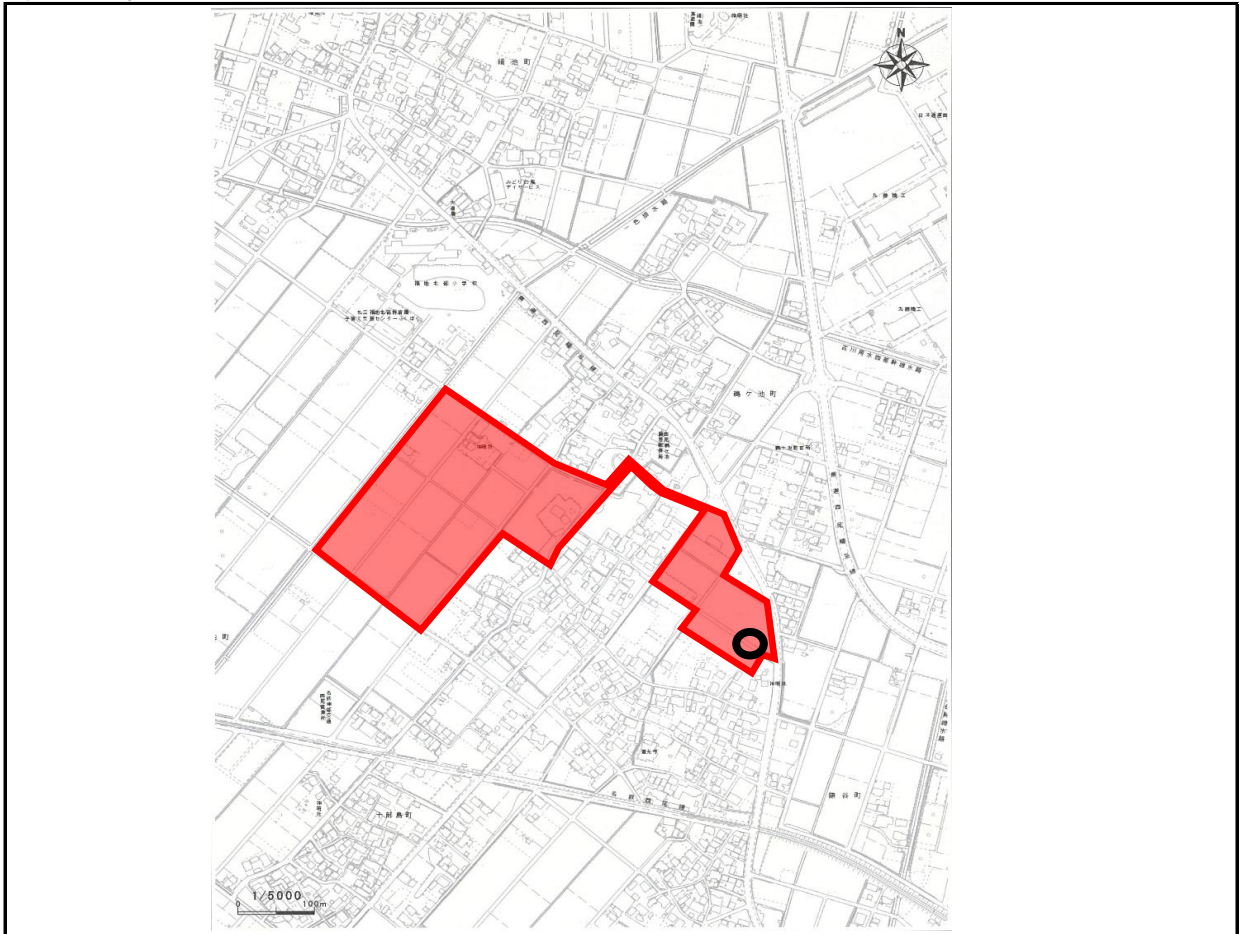

備考

工事完了次第復水します。