


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市吉良町上横須賀地内
管種・管径	VPφ100mm
漏水修理日	令和8年5月8日(金)
復水日	工事完了後

漏水位置及び断水地域図

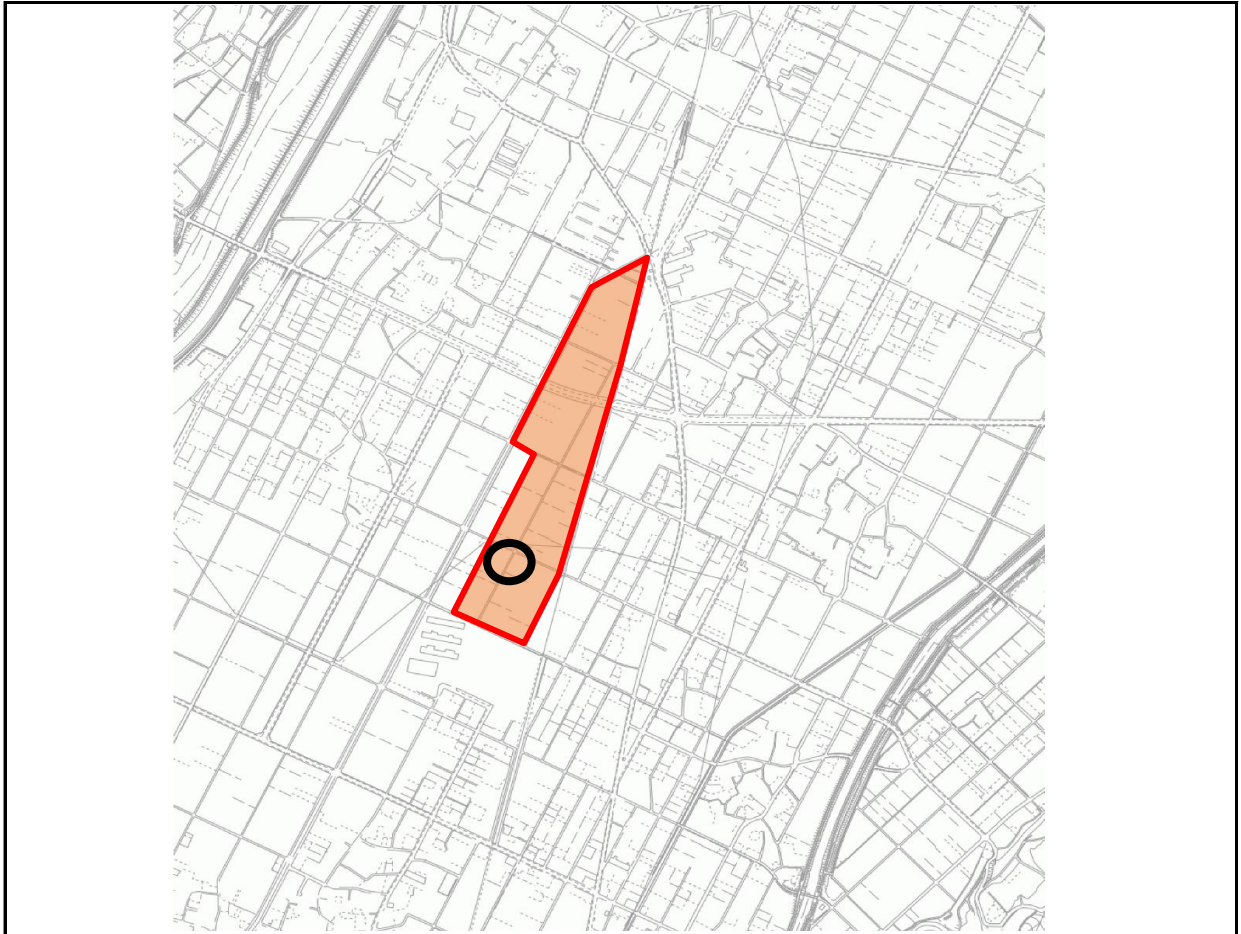

備考

工事完了次第復水します。