


断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事 故 ヶ 所	西尾市吉良町岡山地内
管 種 ・ 管 径	給水栓の破損
漏 水 修 理 日	業者確認中
復 水 日	工事完了後

漏水位置及び断水地域図

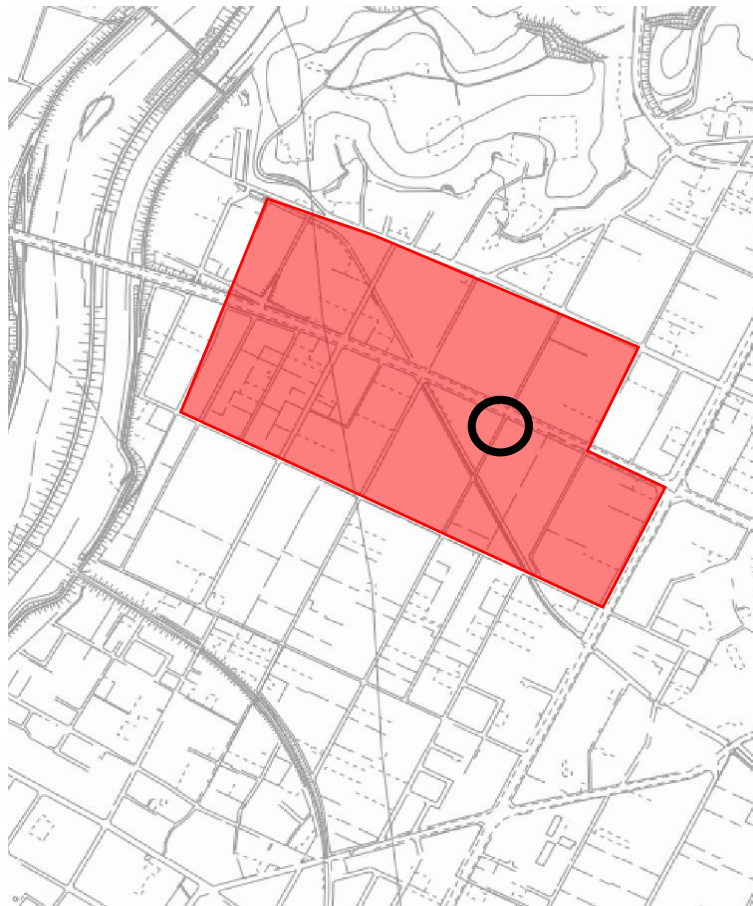

備 考

工事完了次第復水します。