


緊急漏水による畑かん断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事 故 ケ 所	西尾市西小槲町一丁目地内
管 種 ・ 管 径	AP ϕ 300mm
漏 水 修 理 日	令和8年7月20日(月)
復 水 日	工事完了後

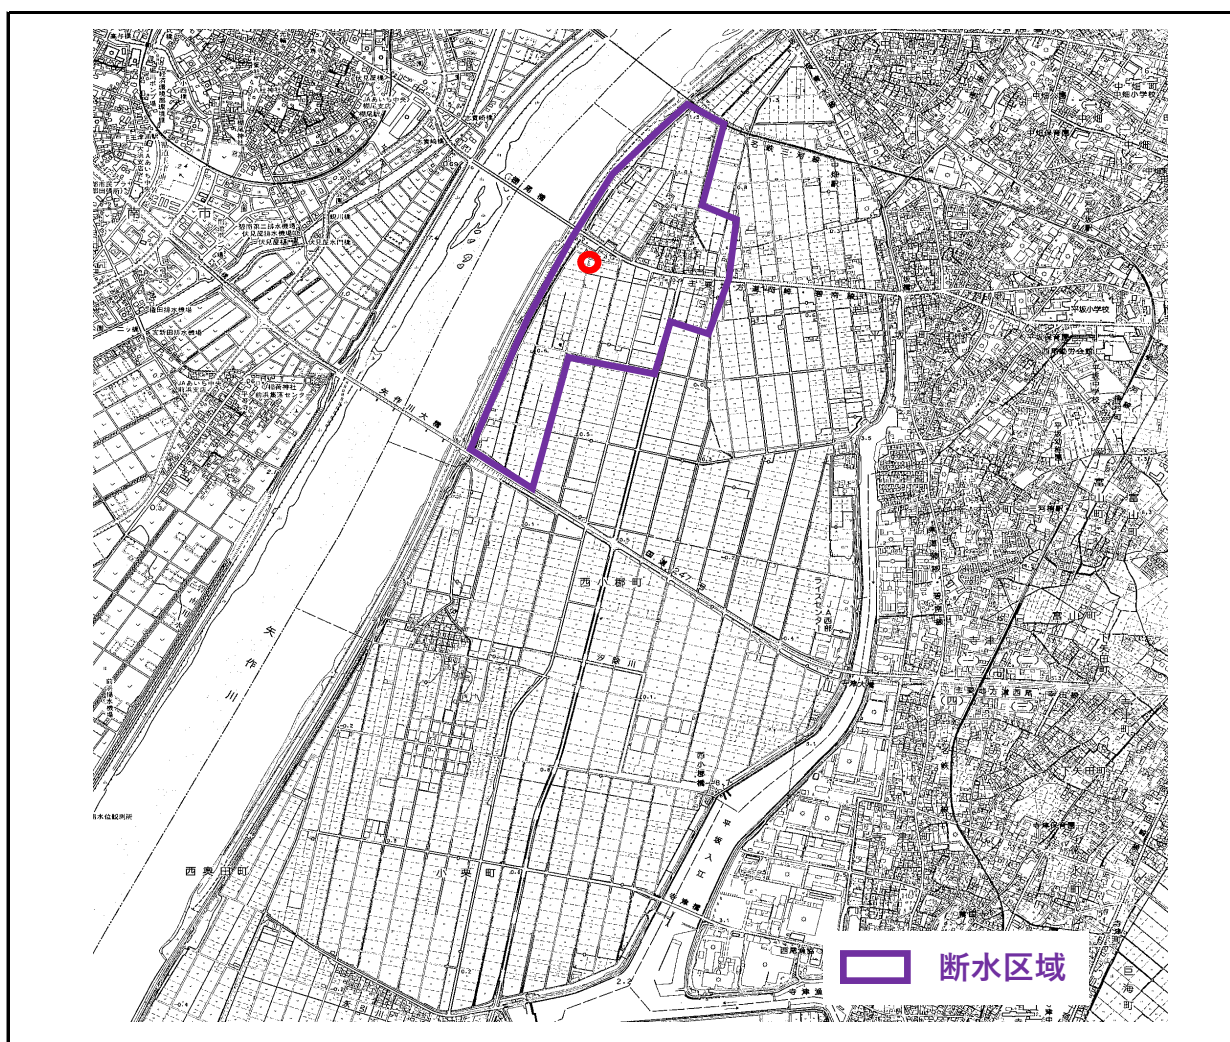

工事完了次第復水します。