


計画断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市西小柳町一丁目地内
事故状況	水田管破損(塩ビ管φ100)
断水日	令和8年9月1日(火)～
漏水修理日	令和8年9月1日(火)～
復水日	修理完了後

漏水位置及び断水地域図

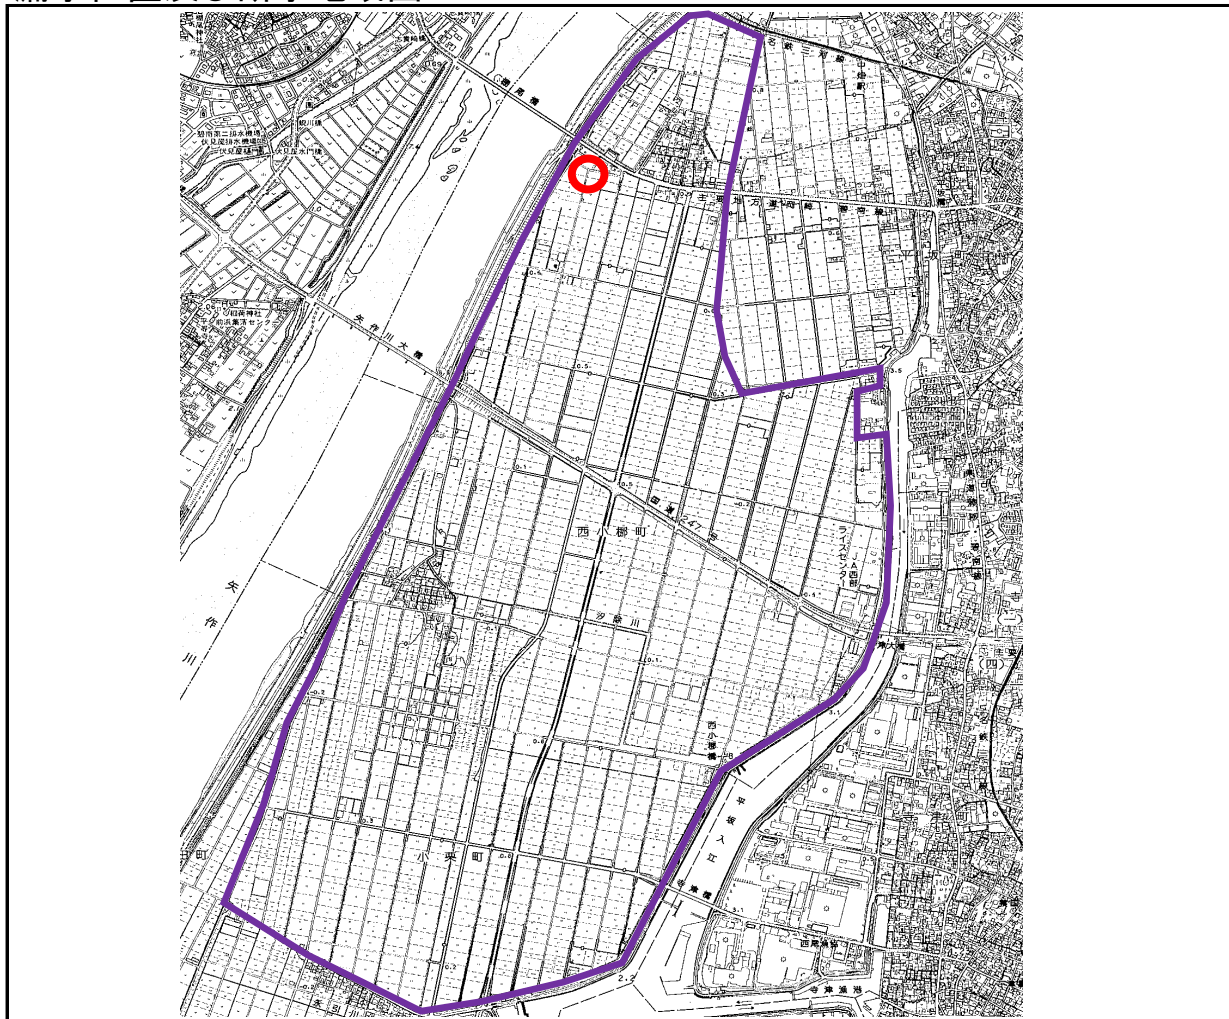

備考

工事完了次第復水します。